Установка приточно-вытяжной вентиляции. Установка П3-В3

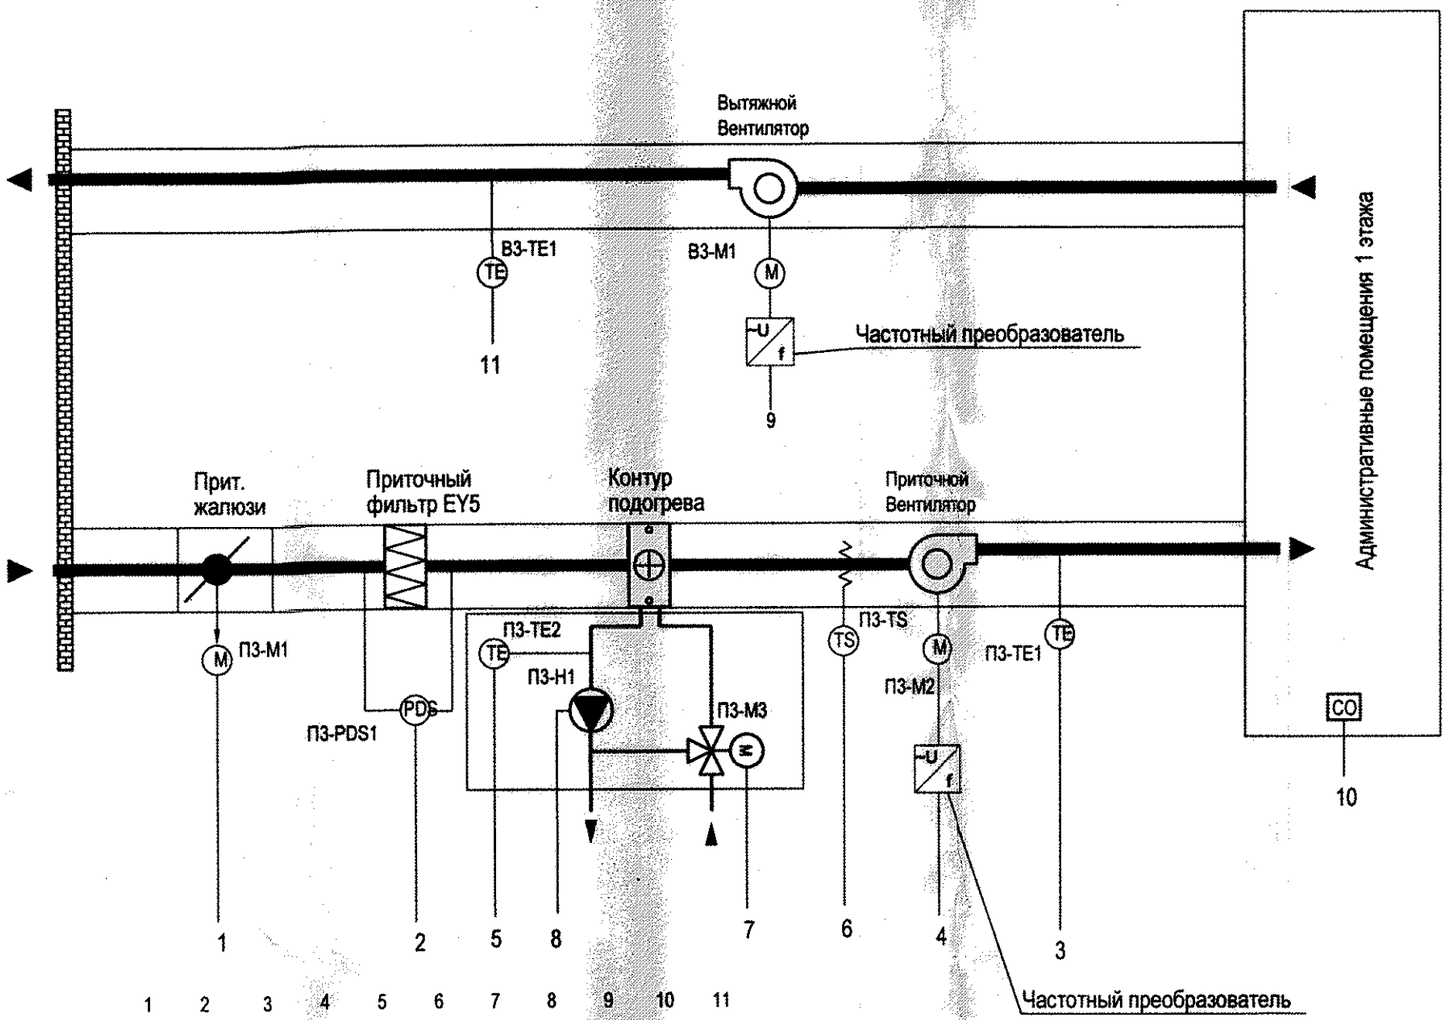

Шкаф управления			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Кол-во точек
	DI	индикация	●	●			●	●	●	●		●	●	8
	DO	управление	●			●			●	●	●			5
	AI	измерение			●									1
	AO	регулирование												-

Примечания:
1. Данная схема автоматизации разработана для системы П3-В3 и является применительной для систем П4-В4 с учетом изменения соответствующих префиксов.
2. Поставщик оборудования может изменить схему автоматизации и набор оборудования автоматизации по своему усмотрению при сохранении условий автоматической и дистанционной работы оборудования.

Таблица сигналов

N сигнала	Описание сигналов контроля и управления
1	Управление приточными жалюзями
2	Перепад давл. на приточном фильтре EY5
3	Температура воздуха на входе в помещение
4	Управление приточным вентилятором
5	Температура воды в контуре подогрева
6	Защита калорифера от замораживания
7	Управление трехходовым клапаном
8	Управление насосом подачи теплоносителя
9	Управление вытяжным вентилятором
10	Содержание CO в помещении стоянки
11	Температура вытяжного воздуха

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

20. 02. 2015
РАССМОТРЕНО

ООО «КВС-Юг»
В производство работ
Главный инженер Охременчук
27.02.2015

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДП.	ДАТА
Руководит.		Гресь			01.14
ГИП		Пахов			01.14
Разработал		Китица			01.14
Проверил		Ломакин			01.14
Н. контроль		Лебедев			01.14

1202/001-АОВ

г. Кронштадт, ул. Сургина, д.14 лит. "А"

ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	4	

Схема автоматизации системы П3-В3

GRAND PROJECT

Формат А3