


Назначение	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление
Место установки	Привод жалюзи приточного воздуха	Привод жалюзи вытяжного воздуха	Вентилятор М1	Вентилятор М2	Вентилятор роторного рекуператора М3
N установоч. чертежа					
N позиции по специф.					
Обозначение	ПВ7-М1	ПВ7-М5	ПВ7-М3	ПВ7-М6	ПВ7-М4

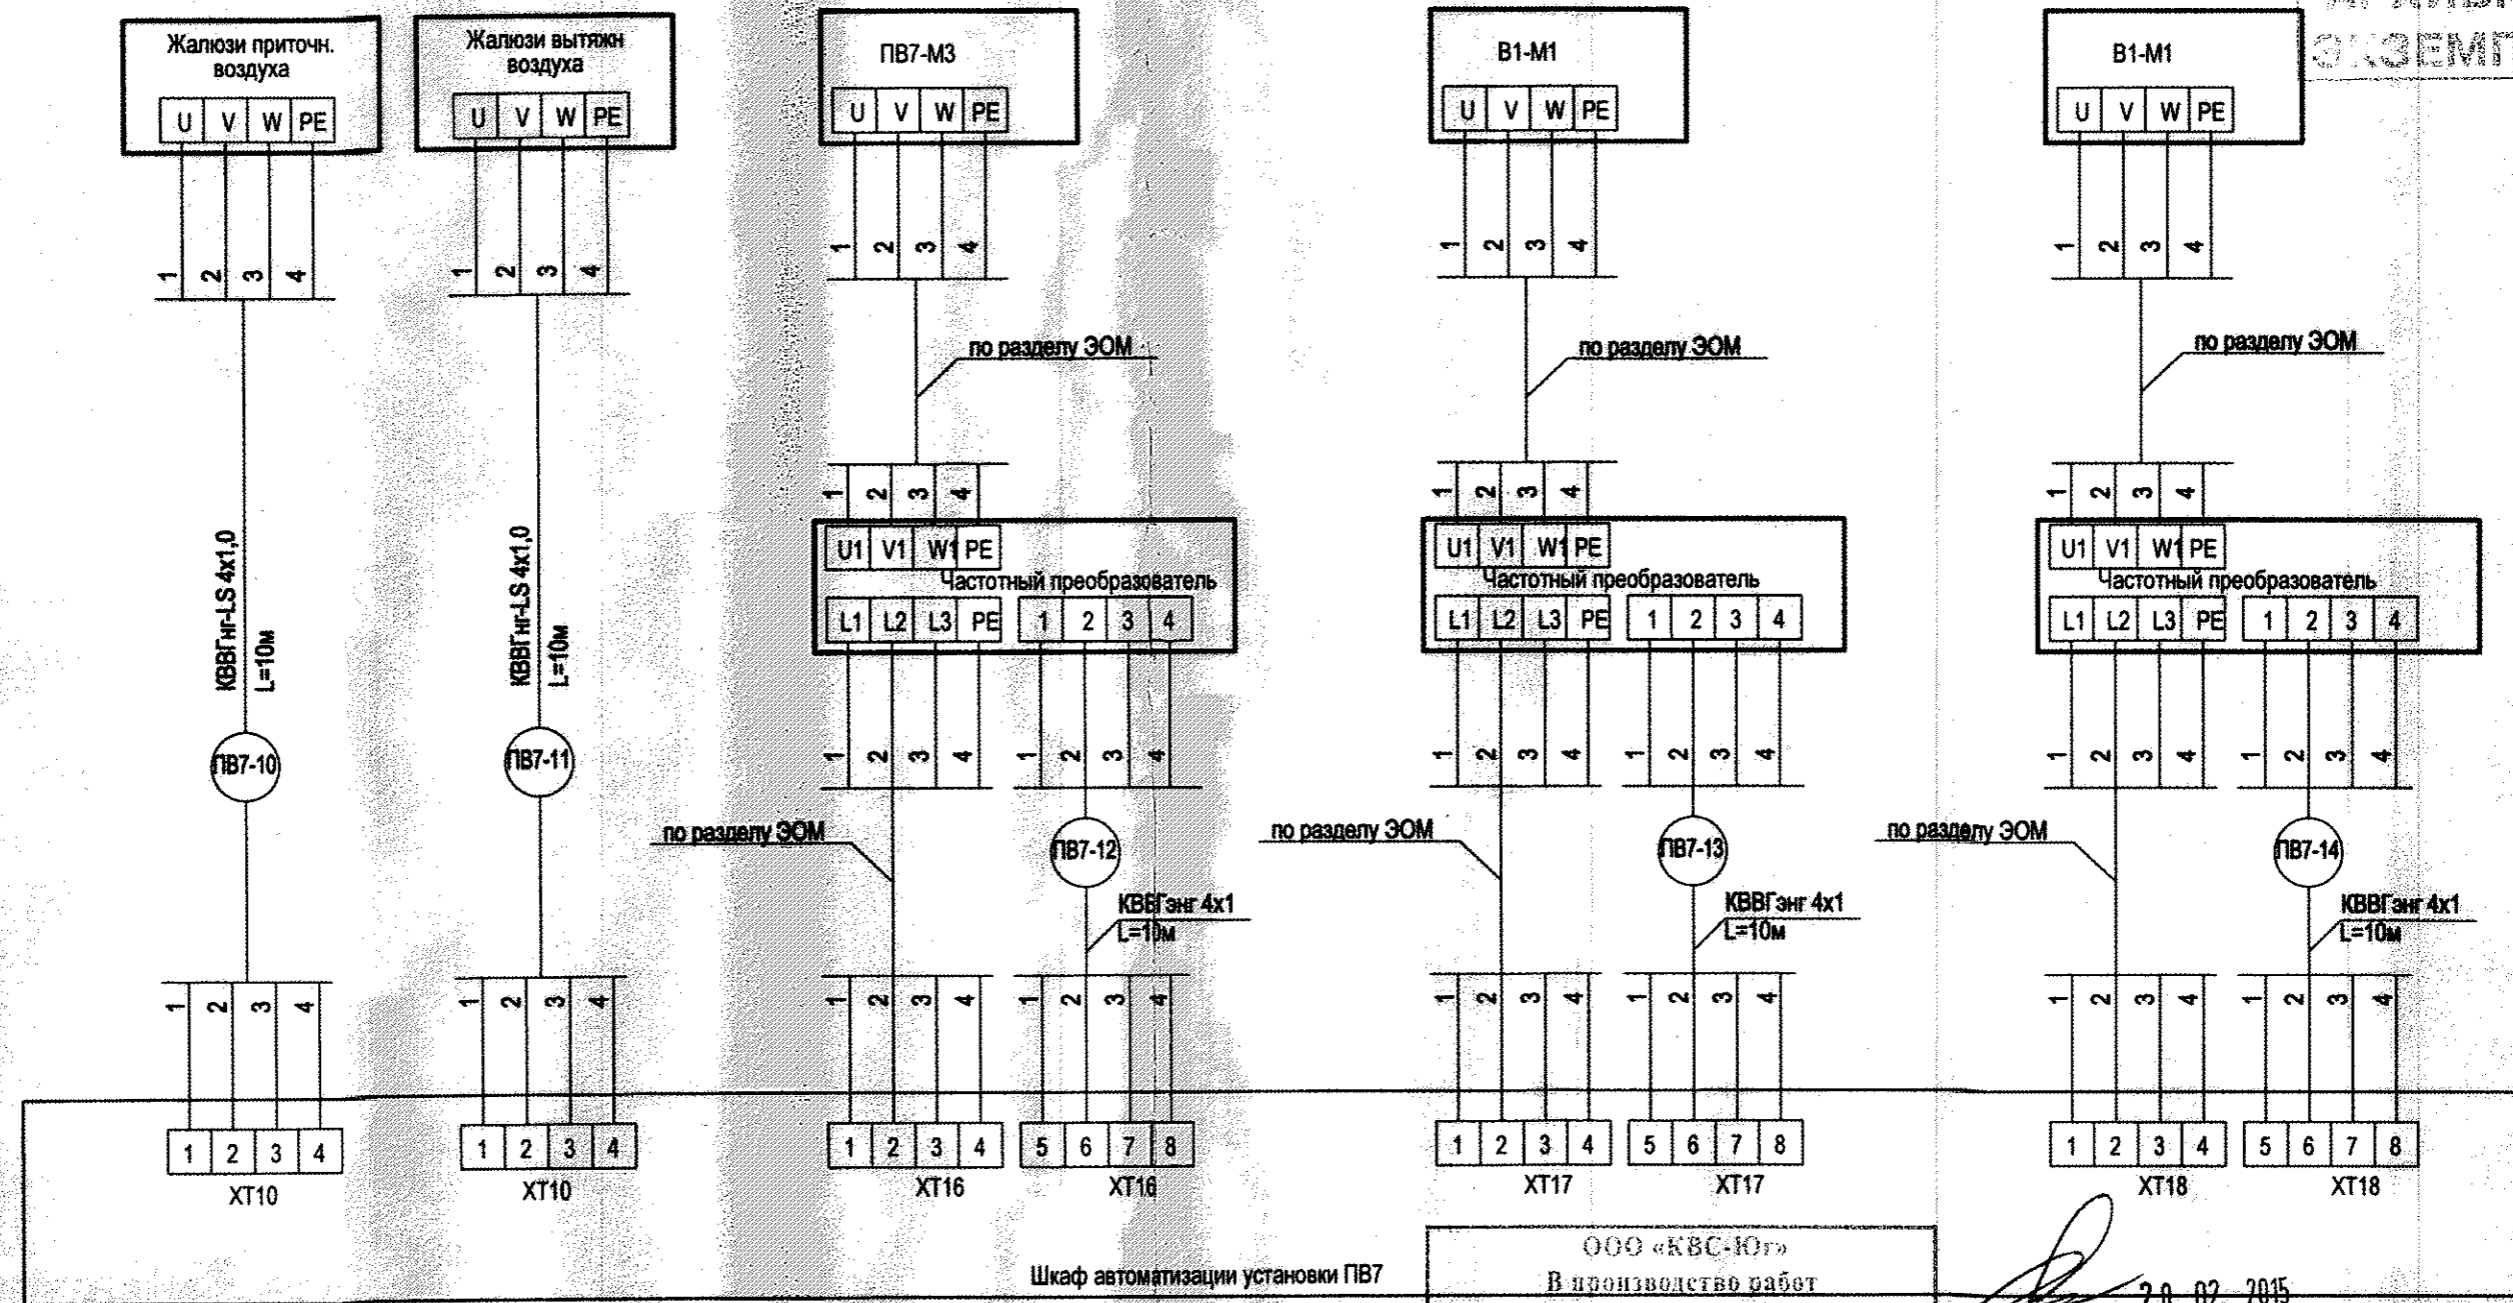

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подок	Подпись	Дата

ООО «КВС-Юг»
В производство работ
20.02.2015
Главный инженер *[Signature]*
РАССМОТРЕНО

1202/001-АОВ