


Назначение	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление
Место установки	Привод жалюзи приточного воздуха	Привод жалюзи вытяжного воздуха	Вентилятор M1	Вентилятор M2	Вентилятор роторного рекуператора M3
N установоч. чертежа					
N позиции по специф.					
Обозначение	ПВ8-M1	ПВ8-M5	ПВ8-M3	ПВ8-M6	ПВ8-M4

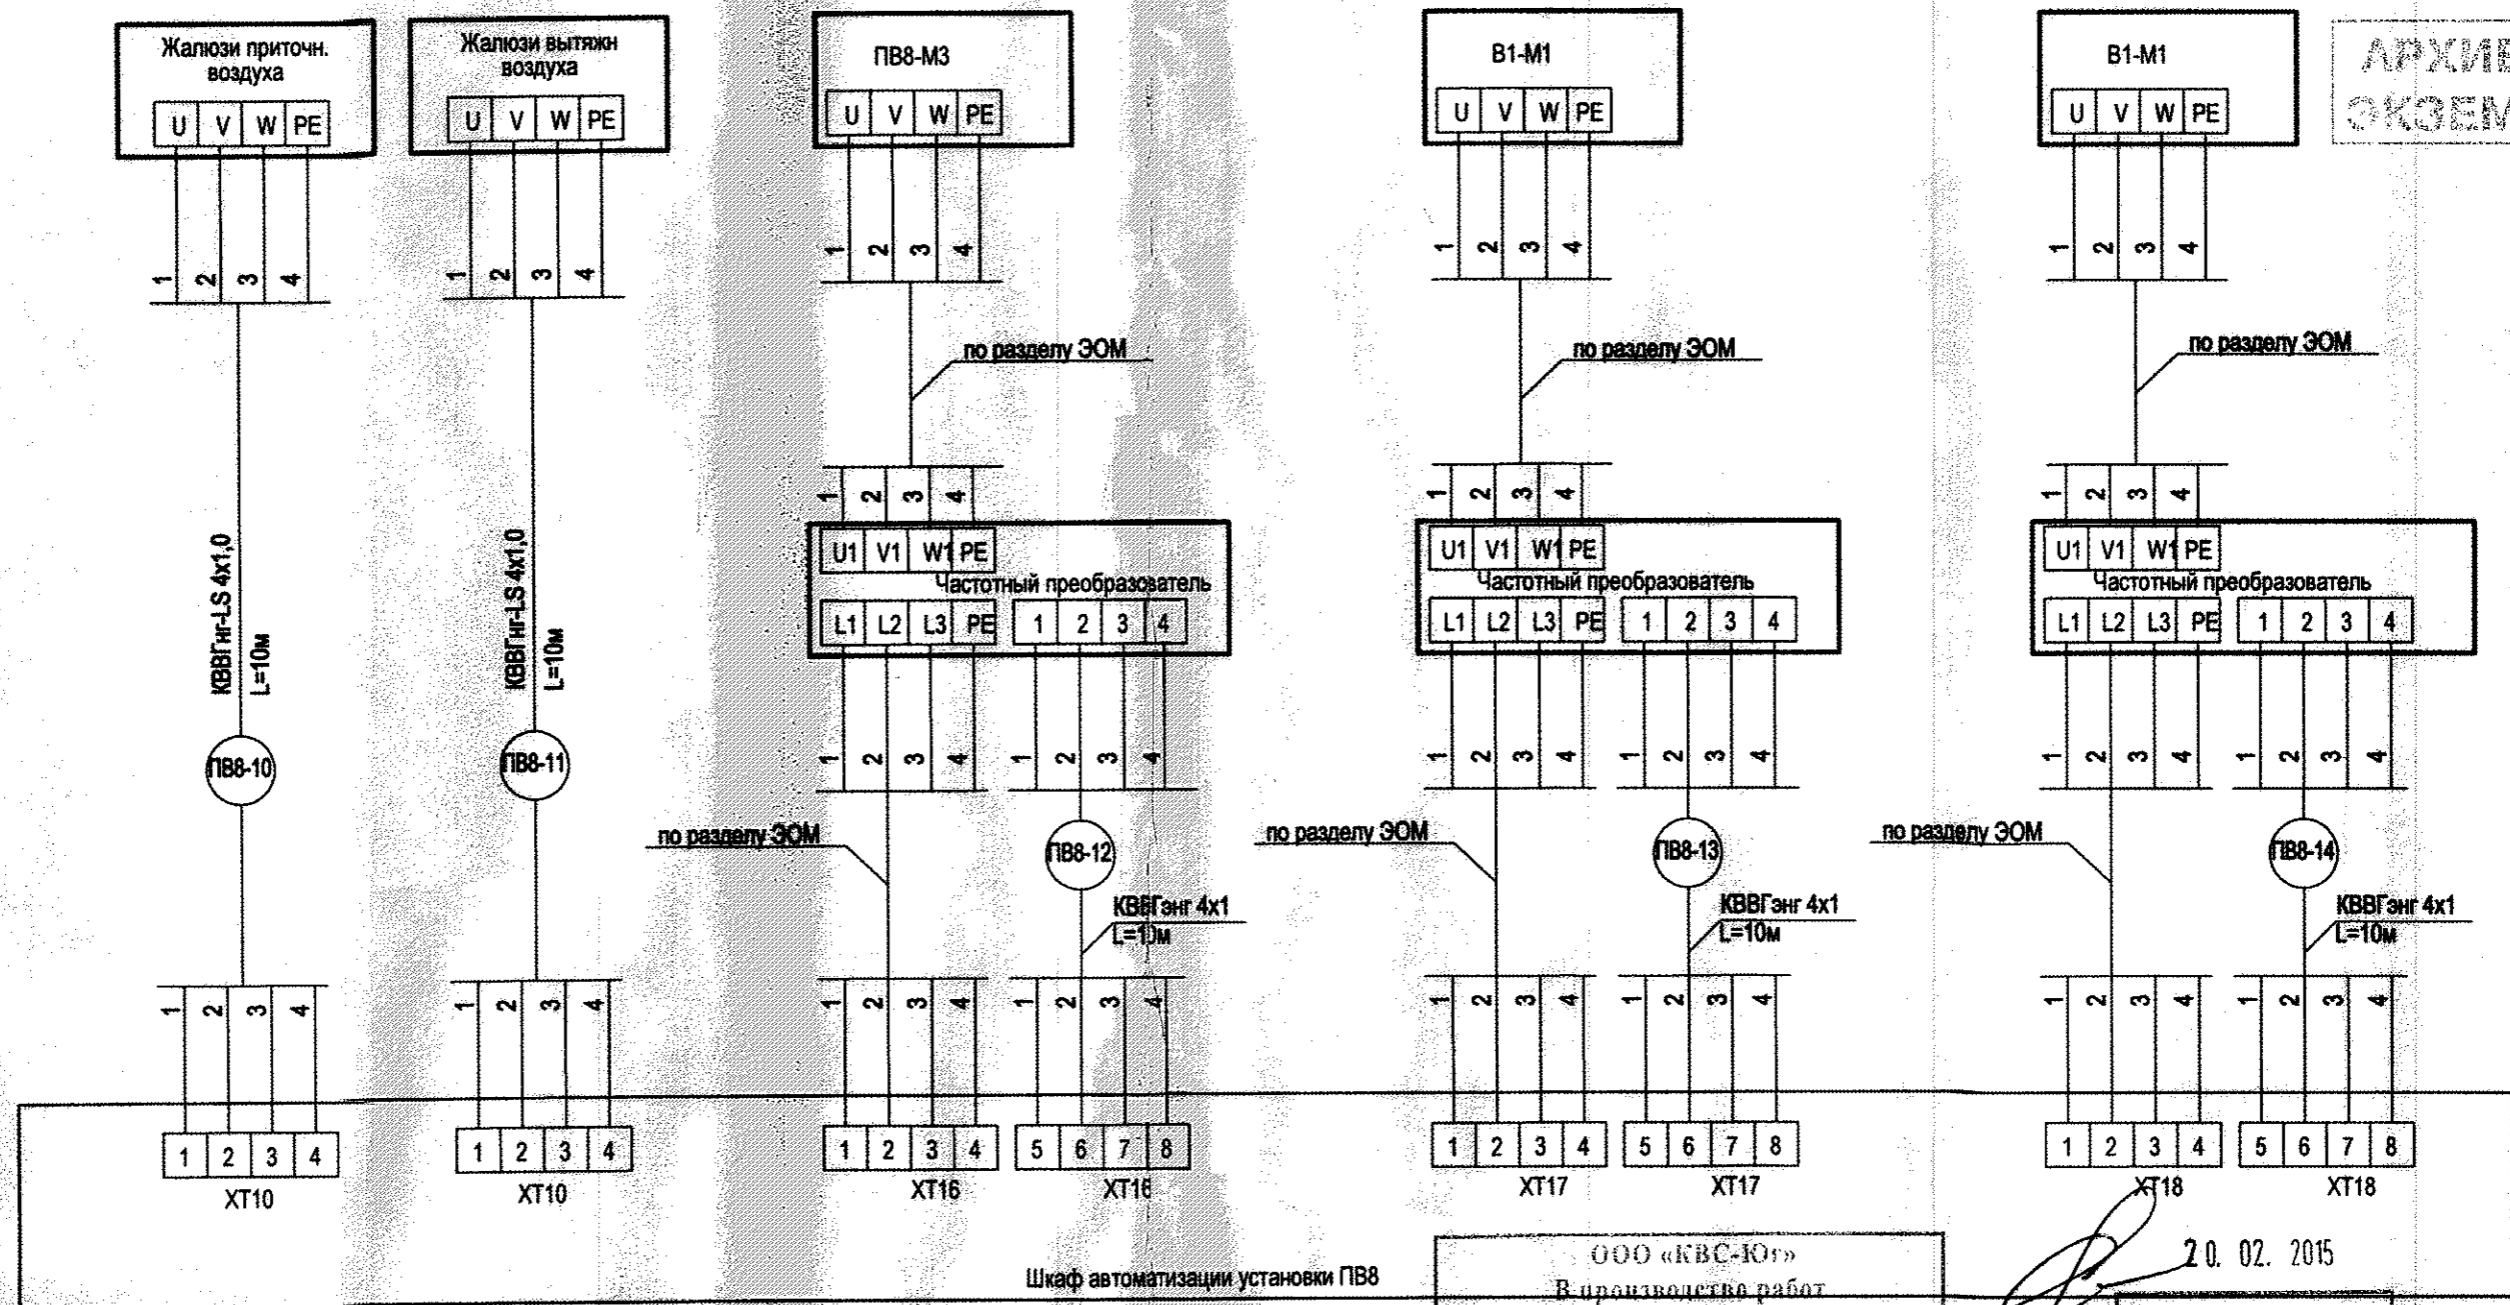

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

Имя, подп.	Время, мин.
Подпись и дата	

Шкаф автоматизации установки ПВ8

ООО «КВС-Юг»  
В производстве работ  
Главный инженер *[Signature]*

20.02.2015  
**РАССМОТРЕНО**

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата

1202/001-АОВ