


Назначение	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление
Место установки	Привод жалюзи приточного воздуха	Привод жалюзи вытяжного воздуха	Вентилятор М1	Вентилятор М2	Вентилятор роторного рекуператора М3
N установоч. чертежа					
N позиции по специф.					
Обозначение	ПВ8-М1	ПВ8-М5	ПВ8-М3	ПВ8-М6	ПВ8-М4

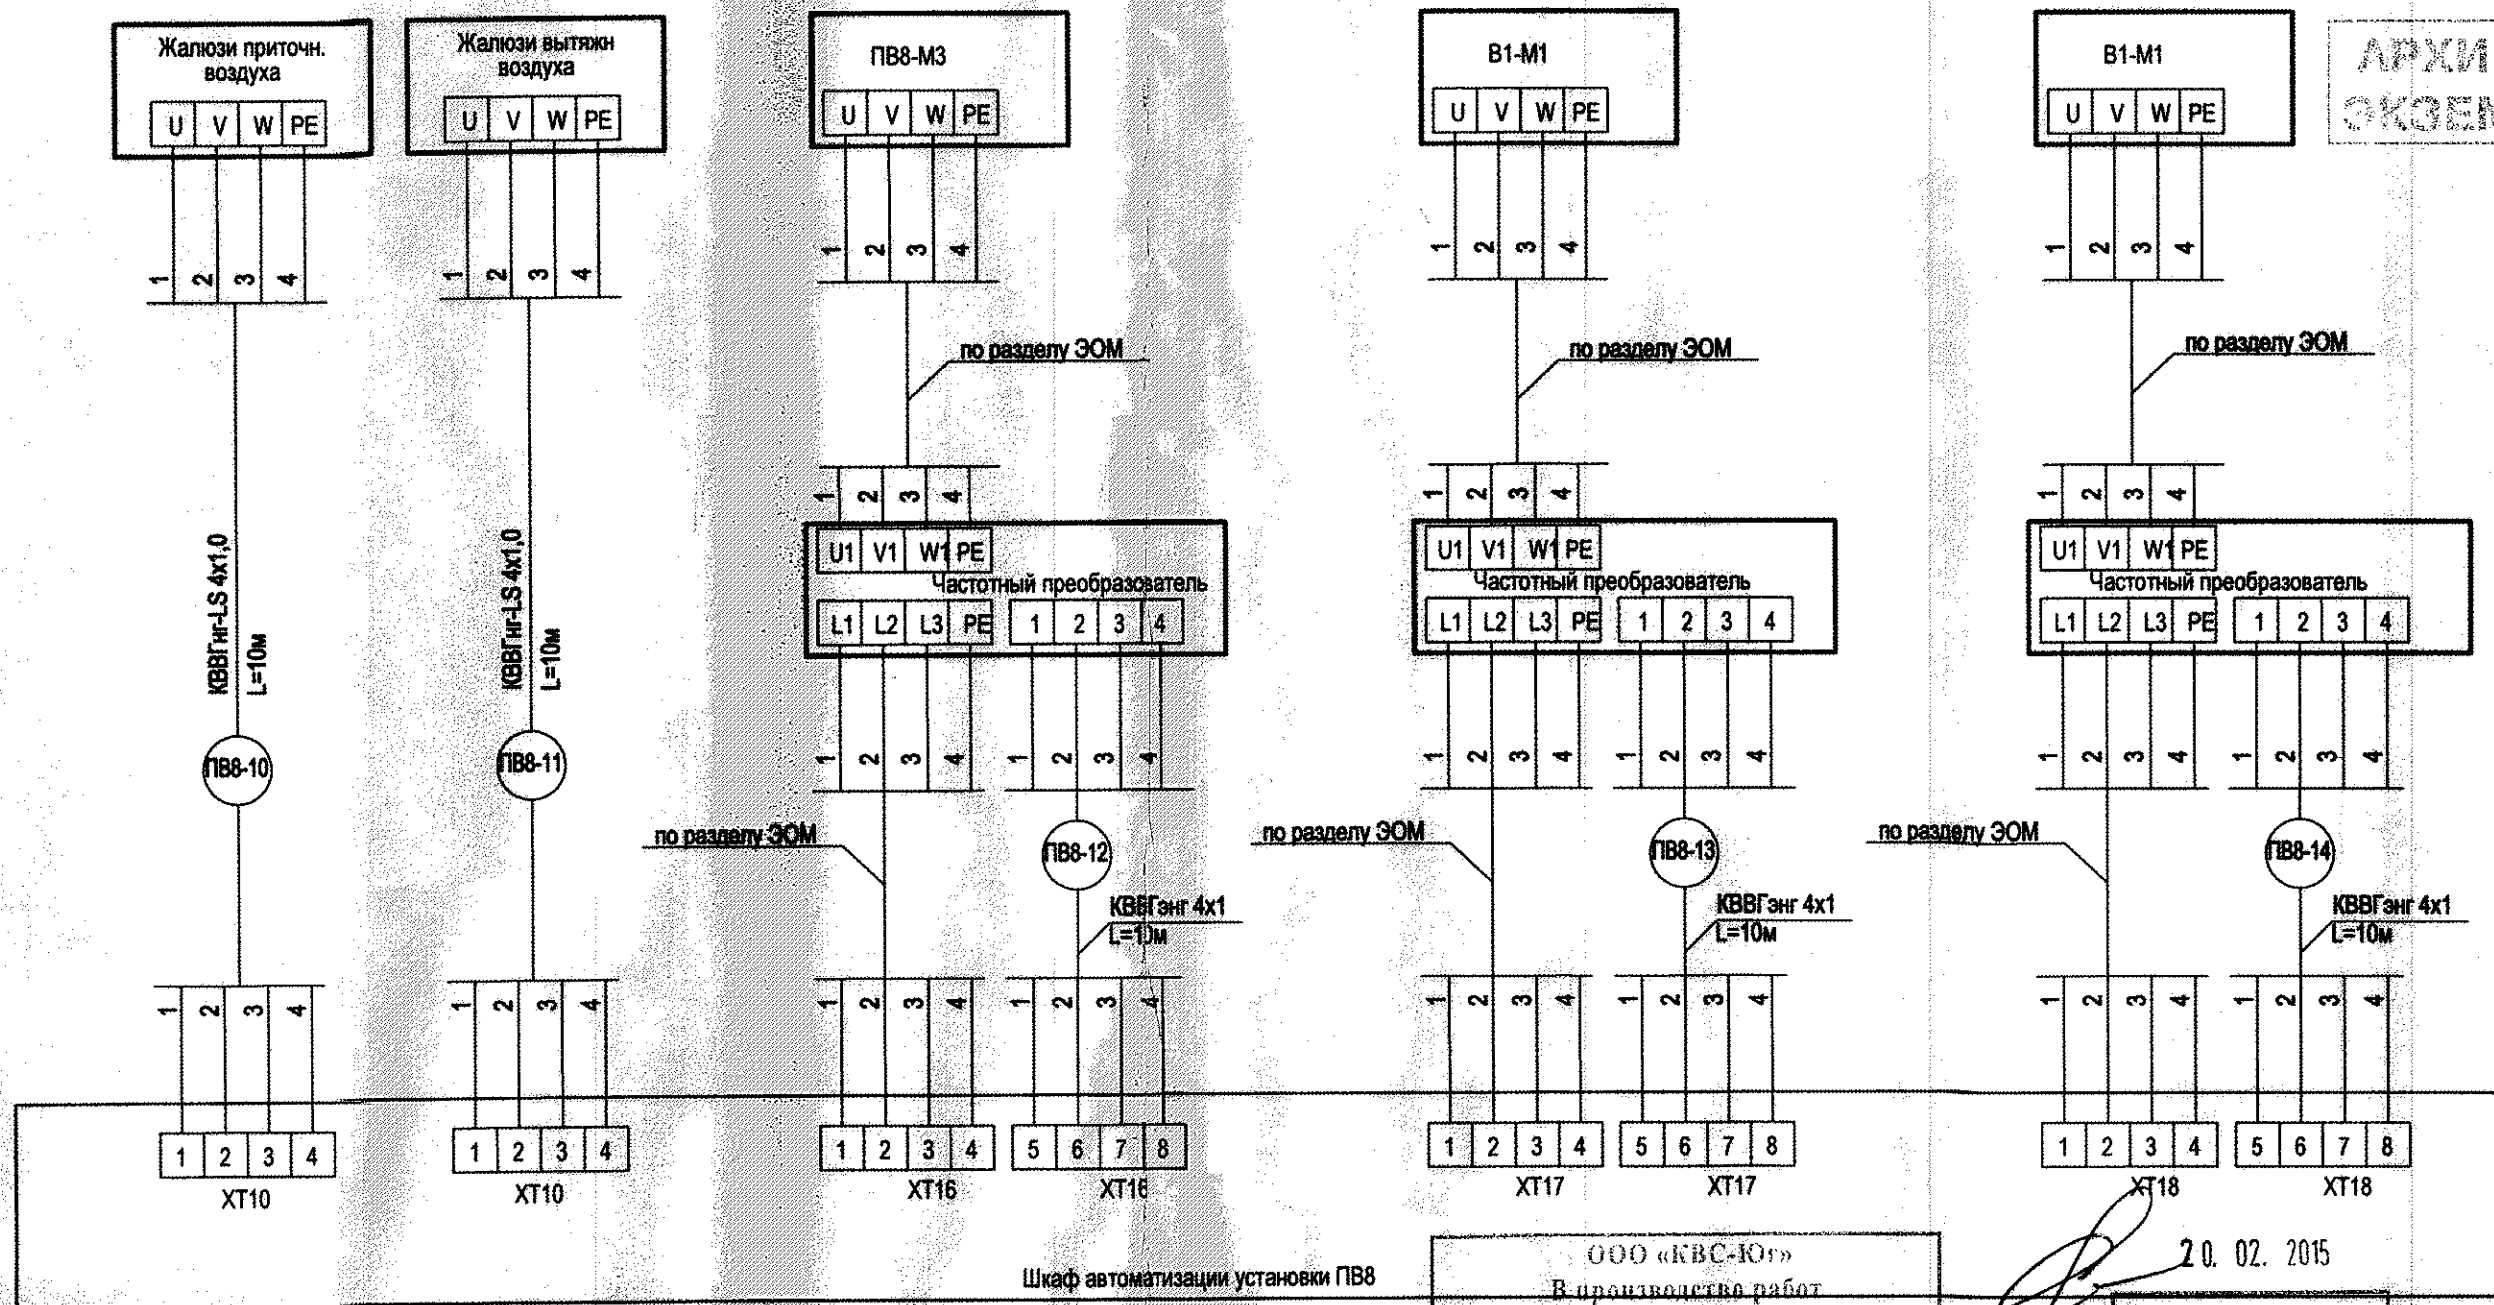

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Имя, подп.	Время, мин.
Подпись и дата	

Шкаф автоматизации установки ПВ8

ООО «КВС-Юг»
В производстве работ
Главный инженер *[Signature]*

20.02.2015
РАССМОТРЕНО

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата

1202/001-АОВ