


Назначение	Контроль/Управление	Контроль/Управление	Контроль/Управление	Контроль/Управление	Контроль/Управление
Место установки	Привод жалюзи приточного воздуха	Привод жалюзи вытяжного воздуха	Вентилятор М1	Вентилятор М2	Вентилятор роторного рекуператора М3
N установоч. чертежа					
N позиции по специф.					
Обозначение	ПВ9-М1	ПВ9-М5	ПВ9-М3	ПВ9-М6	ПВ9-М4

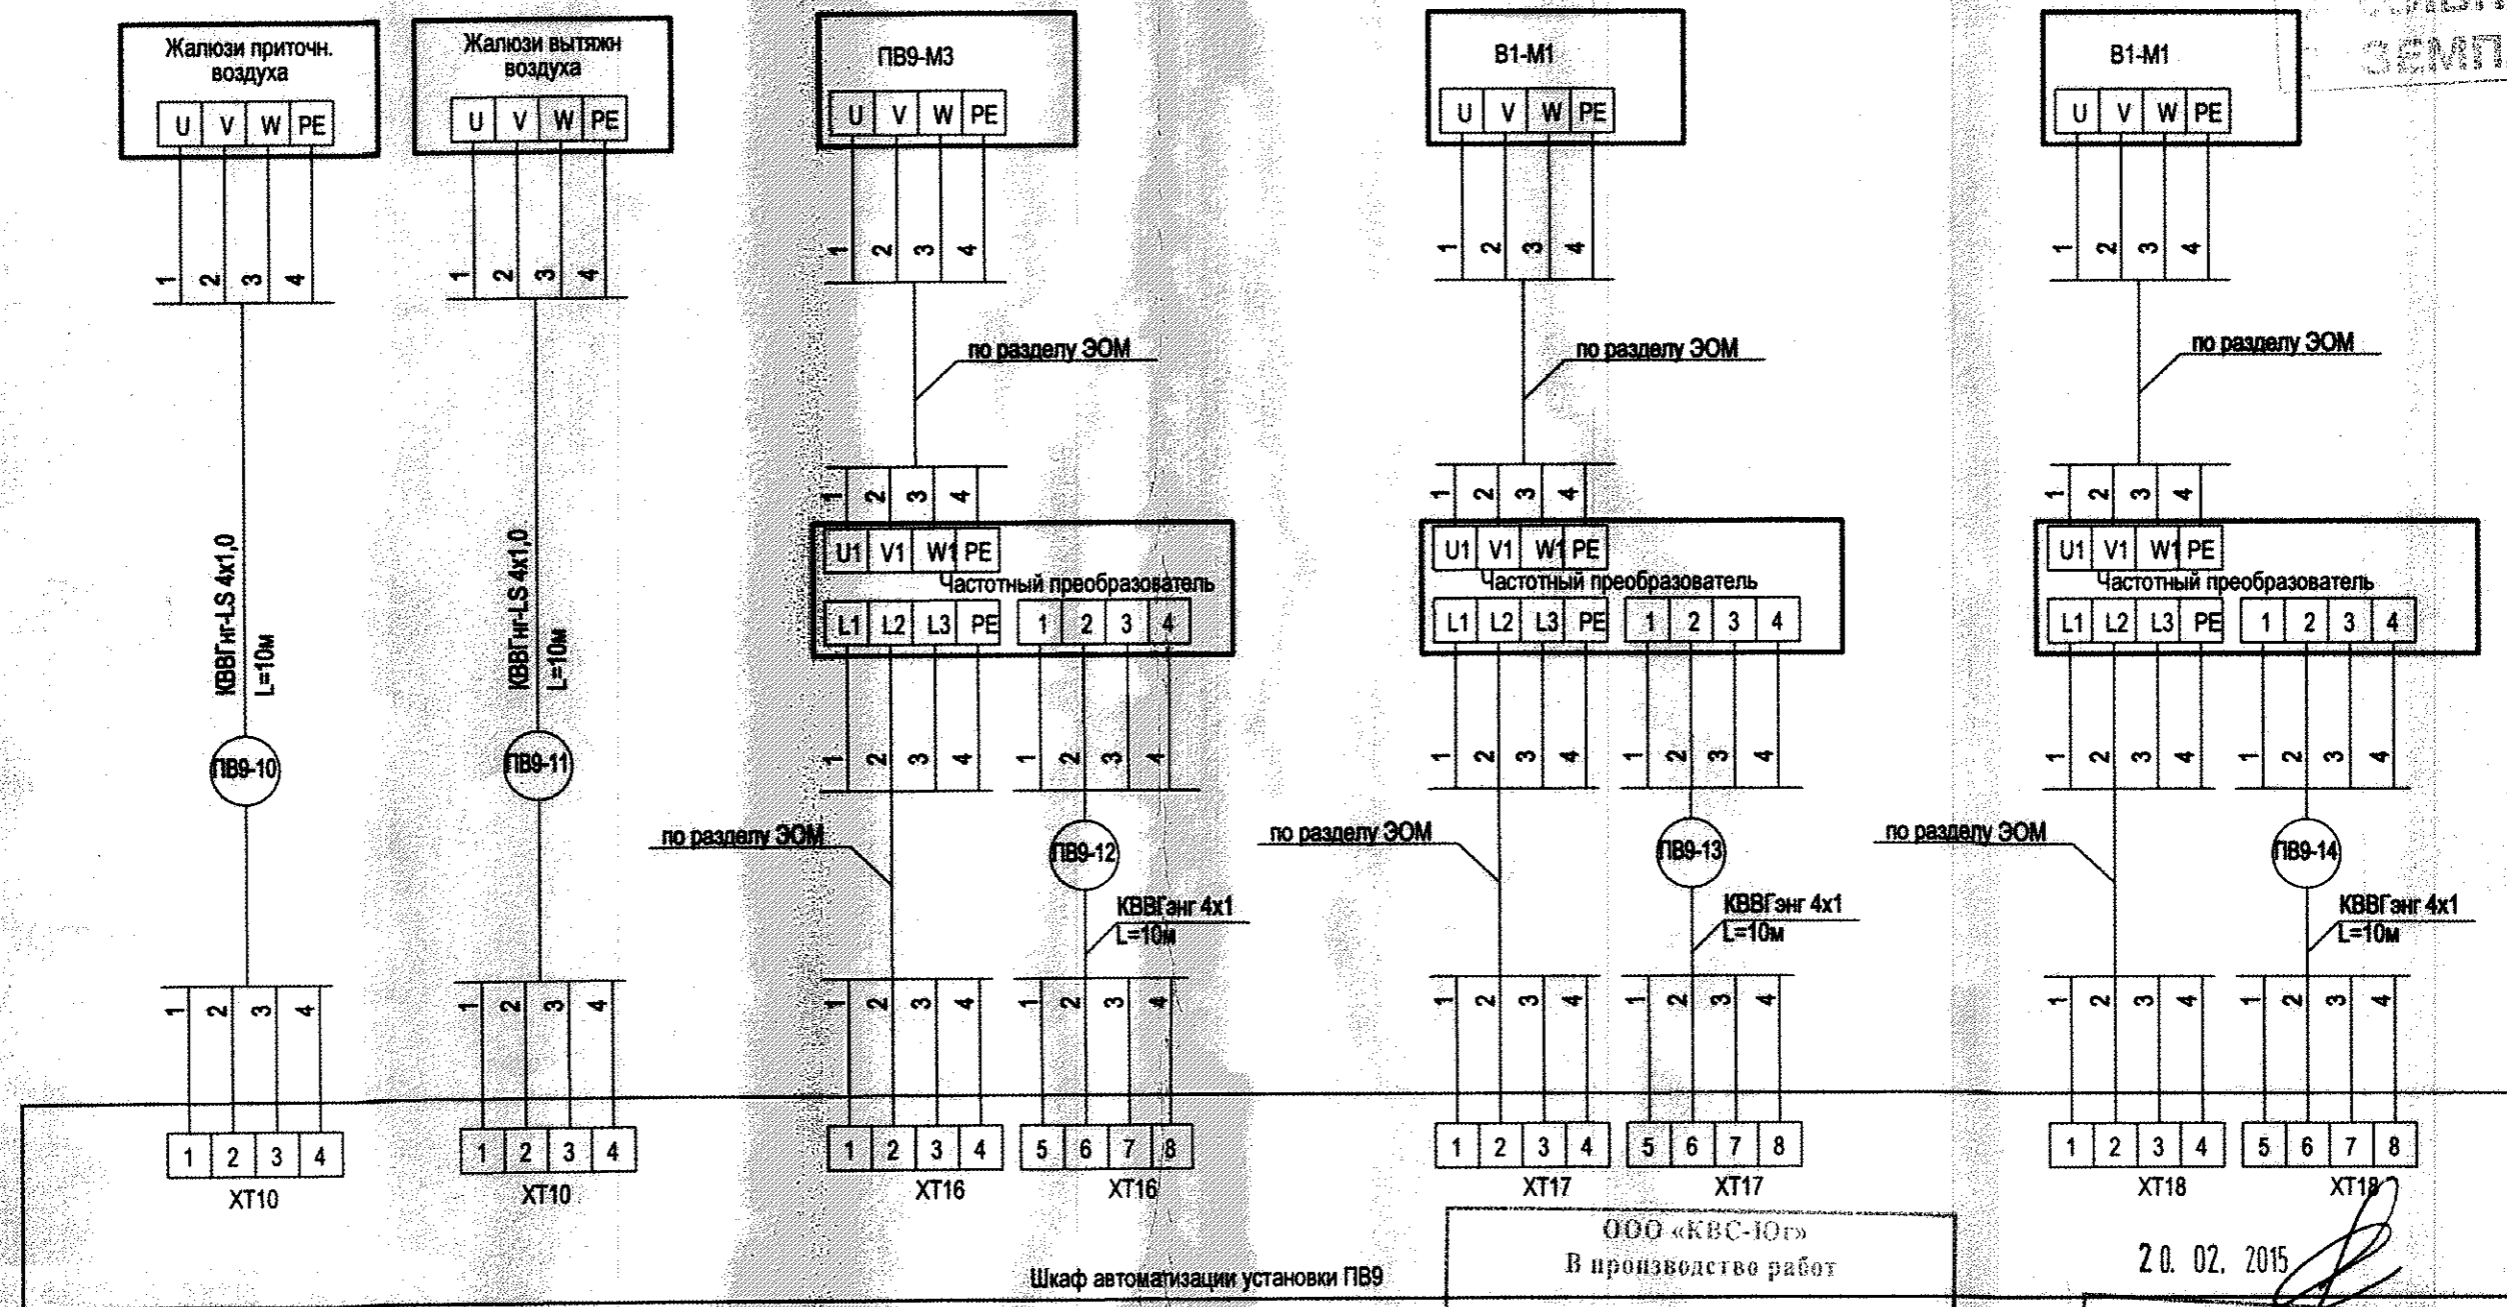

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  
ЗЕМЛЮАР

Изм. по др. Подпись и дата

ООО «КВС-ЮГ»  
В производство работ  
20.02.2015  
Главный инженер *[Signature]*  
РАССМОТРЕНО

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1202/001-АОВ

Лист  
14.2

Формат А3