


Назначение	Контроль/Управление	Контроль/Управление	Контроль/Управление	Контроль/Управление	Контроль/Управление
Место установки	Привод жалюзи приточного воздуха	Привод жалюзи вытяжного воздуха	Вентилятор М1	Вентилятор М2	Вентилятор роторного рекуператора М3
N установоч. чертежа					
N позиции по специф.					
Обозначение	ПВ9-М1	ПВ9-М5	ПВ9-М3	ПВ9-М6	ПВ9-М4

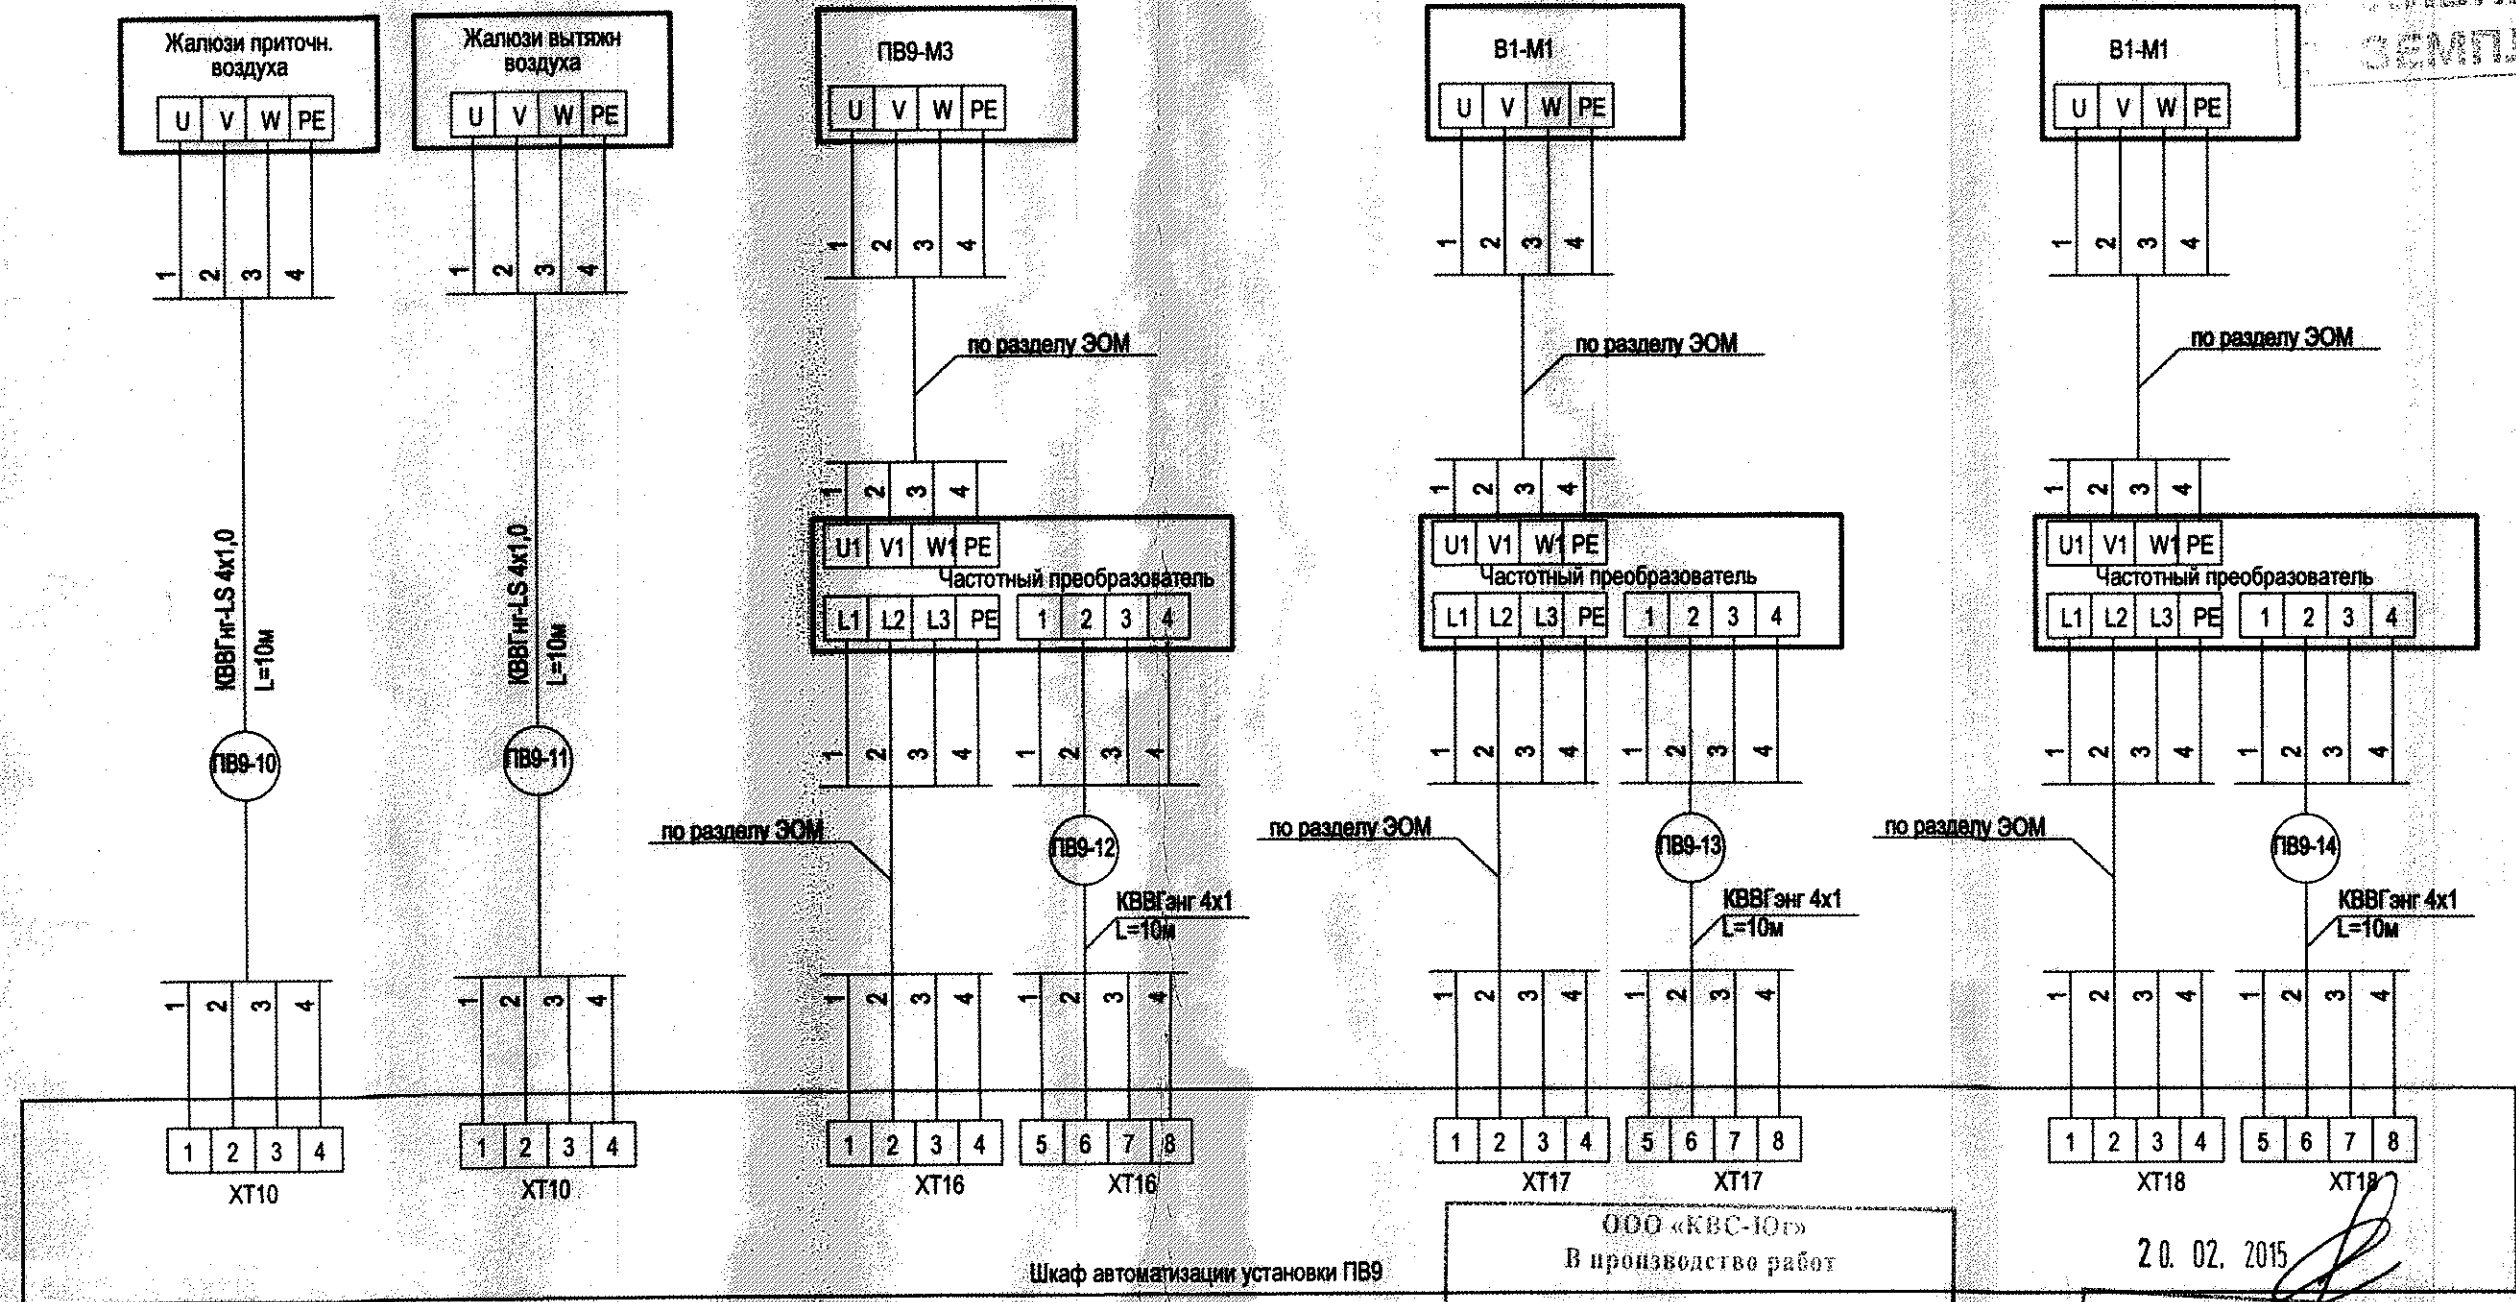

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  
ЗЕМЛЮАР

Изм. по др. \_\_\_\_\_  
Подпись и дата \_\_\_\_\_  
Взам. инв. \_\_\_\_\_

Главный инженер *[Подпись]*  
20.02.2015

**РАССМОТРЕНО**

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1202/001-АОВ

Лист  
14.2