


Назначение	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление
Место установки	Привод жалюзи приточного воздуха	Привод жалюзи вытяжного воздуха	Вентилятор М1	Вентилятор М2	Вентилятор роторного рекуператора М3
N установоч. чертежа					
N позиции по специф.					
Обозначение	ПВ10-М1	ПВ10-М5	ПВ10-М3	ПВ10-М6	ПВ10-М4

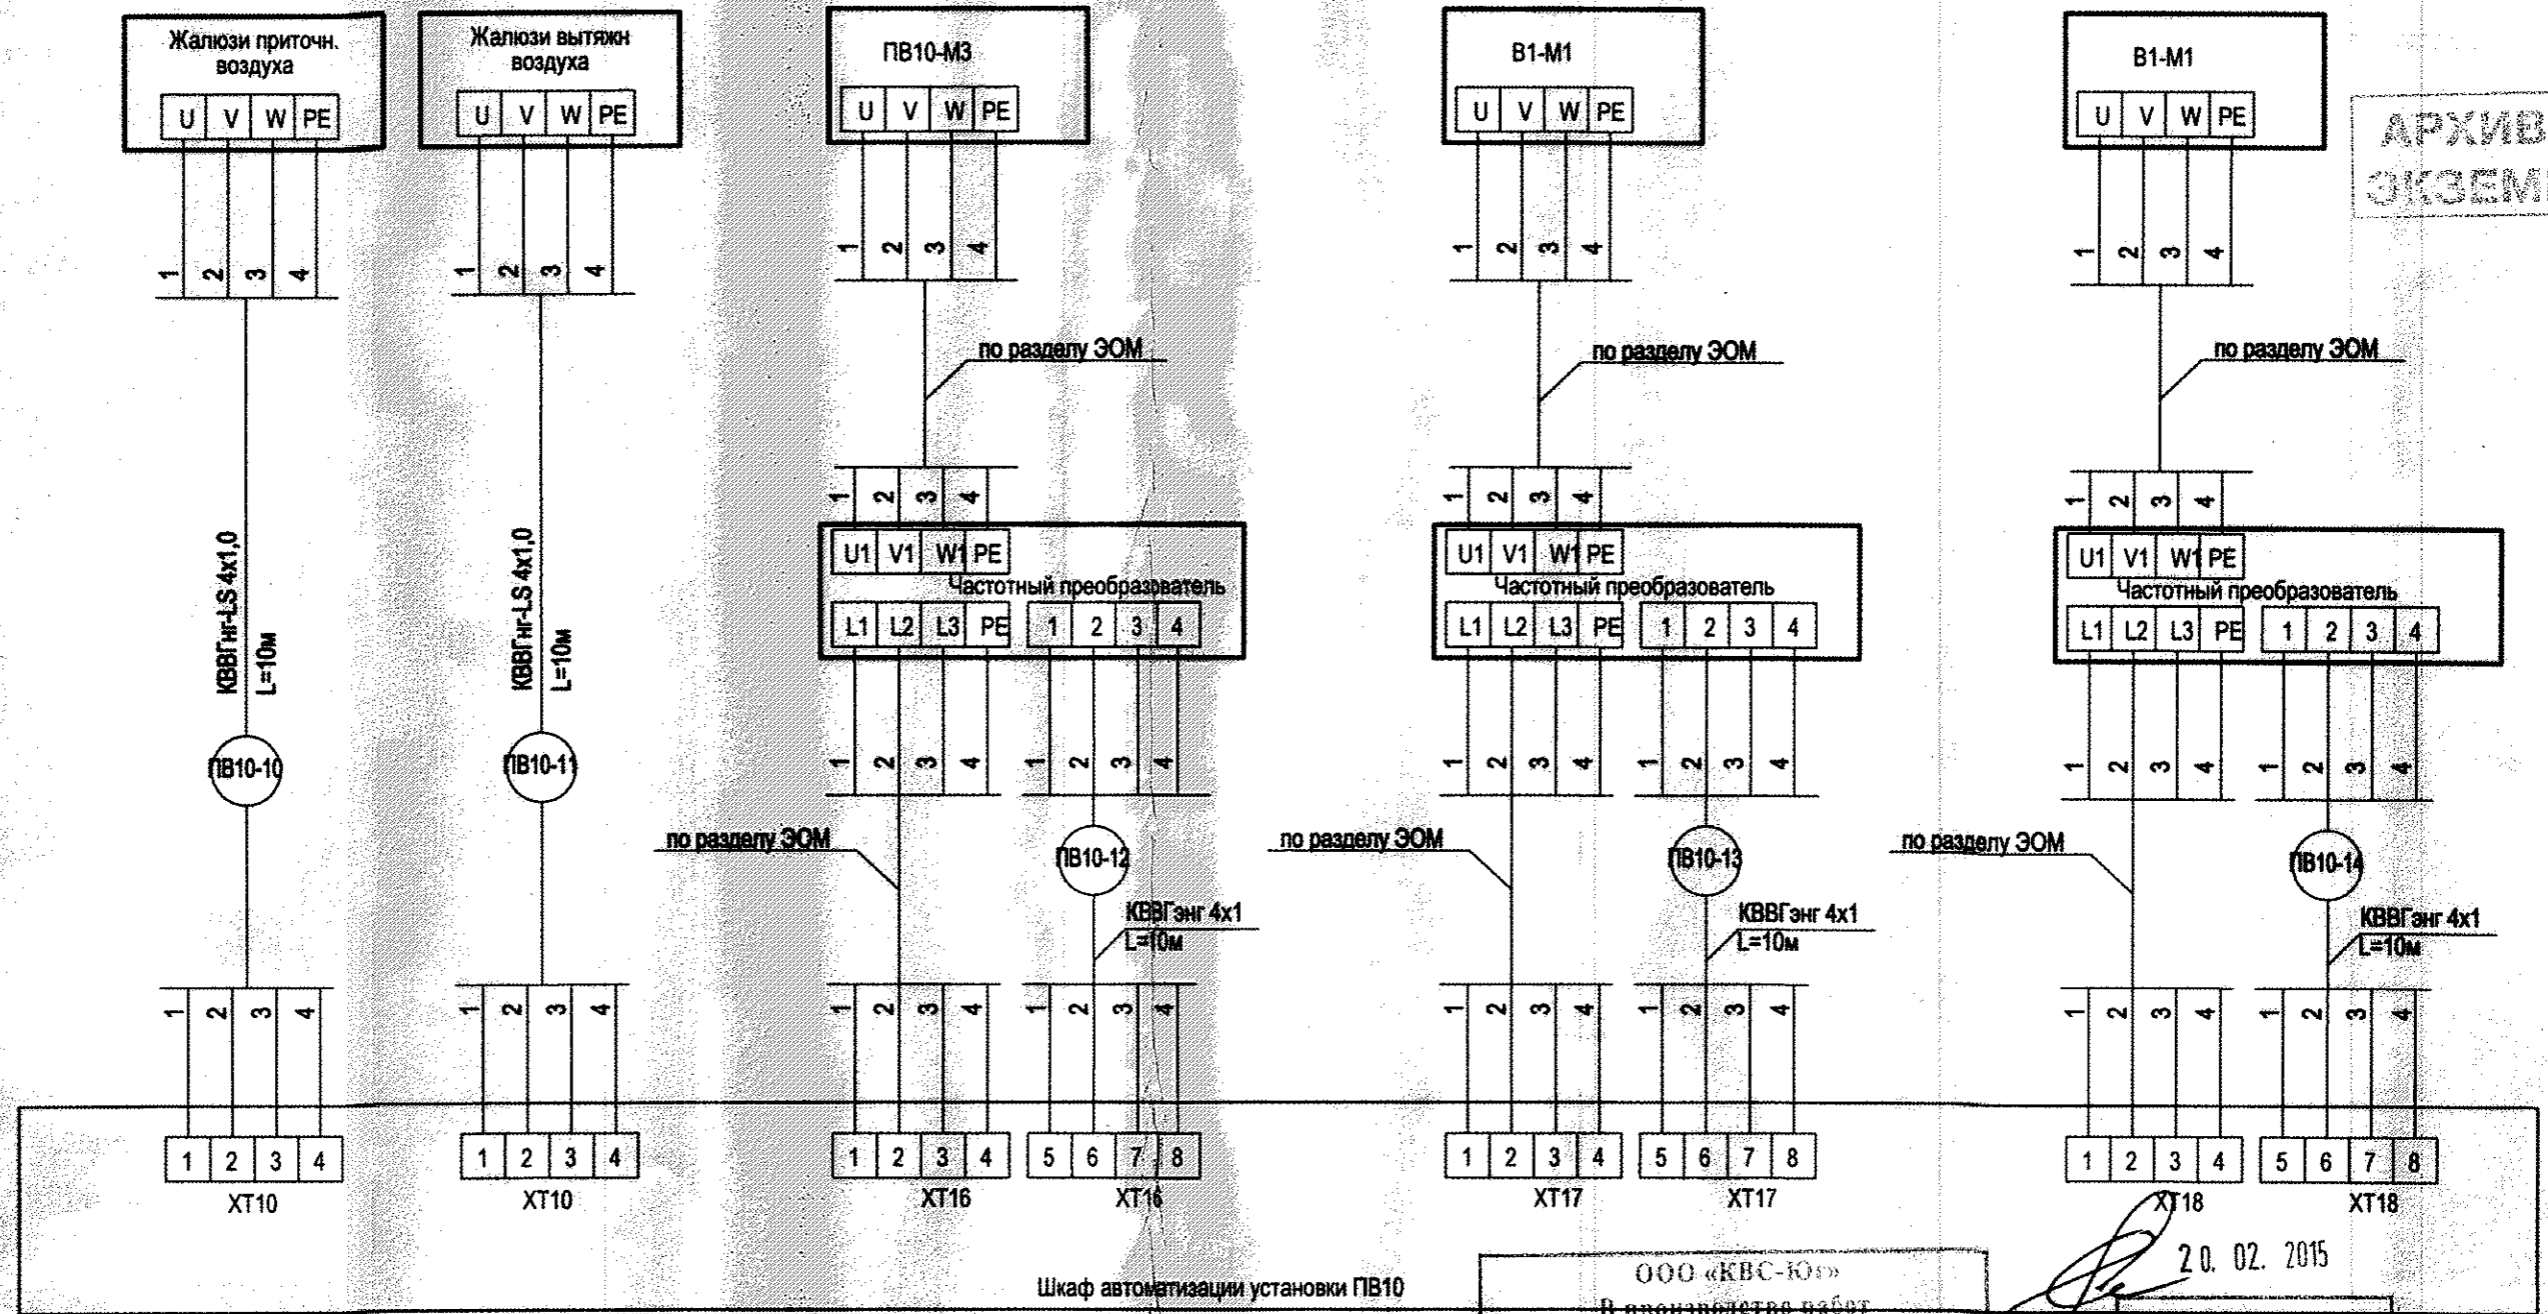

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Изм. погр.
 Подпись и дата
 Еванг. ив.

Шкаф автоматизации установки ПВ10

ООО «КВС-Ю»
В производство работ

Главный инженер

[Signature]
20.02.2015

20.02.2015

РАССМОТРЕНО

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подпись	Дата

1202/001-АОВ

Лист
15.2

Формат А3