


Назначение	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление
Место установки	Привод жалюзи приточного воздуха	Привод жалюзи вытяжного воздуха	Вентилятор М1	Вентилятор М2	Вентилятор роторного рекуператора М3
N установоч. чертежа					
N позиции по специф.					
Обозначение	ПВ10-М1	ПВ10-М5	ПВ10-М3	ПВ10-М6	ПВ10-М4

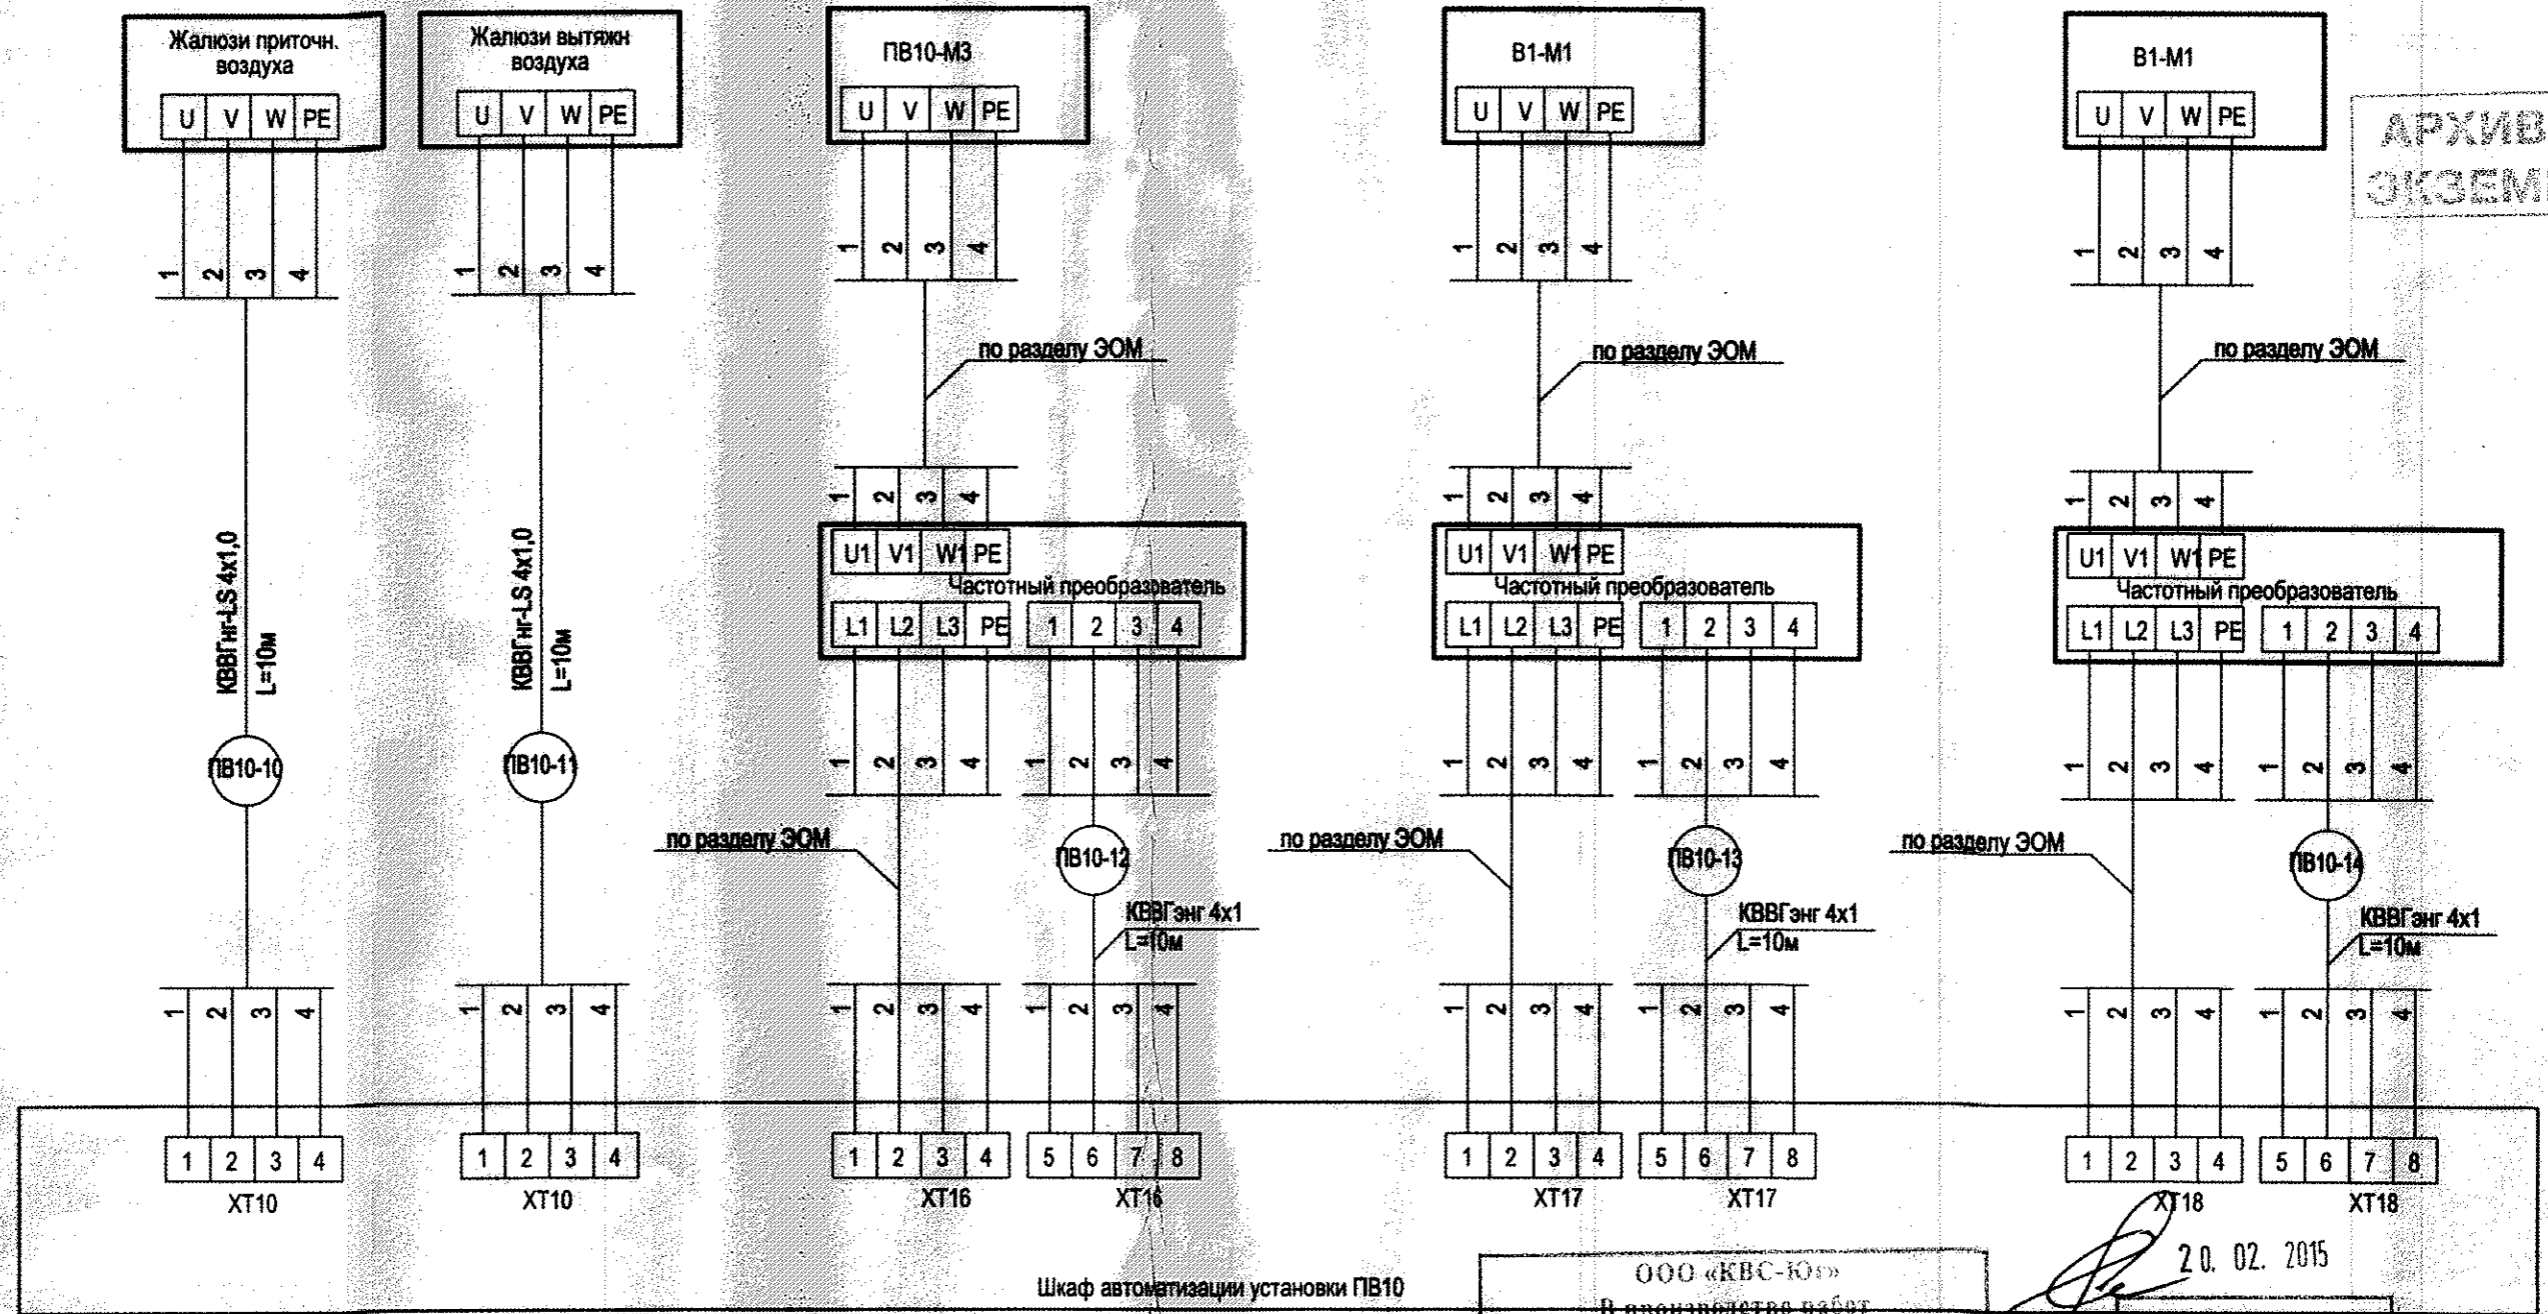

Шкаф автоматизации установки ПВ10

ООО «КВС-Юг»  
в производство работ

Главный инженер

*[Signature]*

20.02.2015

**РАССМОТРЕНО**

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подпись	Дата

1202/001-АОВ

Лист  
15.2

Формат А3

Еванг. янв.

Получить и дата

Имя, подп.