


Назначение	Контроль/Управление	Контроль/Управление
Место установки	Температура вытяжного воздуха	Содержание СО в помещении автостоянки
N установоч. чертежа		
N позиции по специф.		
Обозначение	ВЗ-ТЕ1	ПЗ-СО

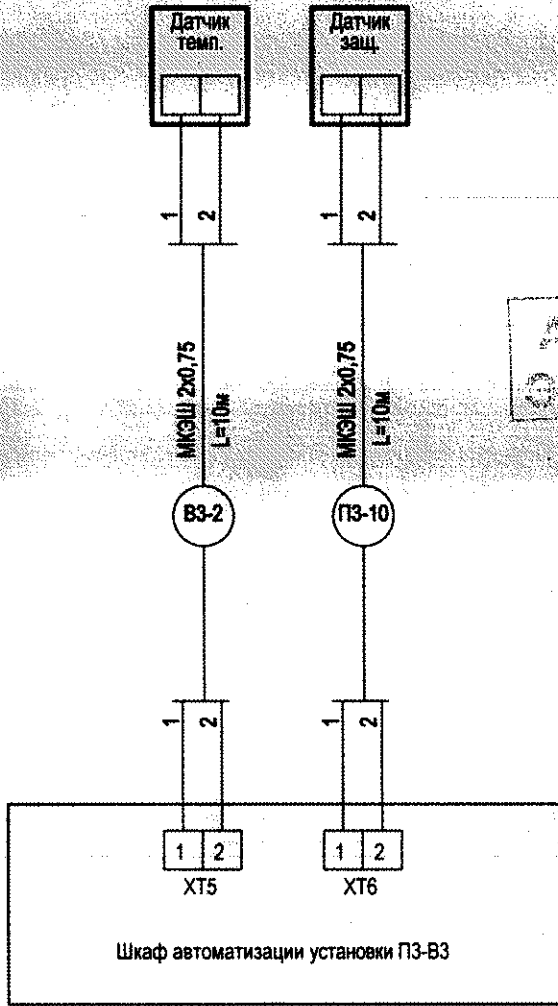

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ООО «КВС-Юг»
В производство работ
Главный инженер

[Handwritten signature]
02.02.2015
27.02.2015

РАССМОТРЕНО

Изм. N подл.
Подп. и дата
Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата

1202/001-AOB

Лист
19.2