Назначение	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление
Место установки	Температура вытяжного воздуха	Содержание СО в помещении автостоянки
N установоч. чертежа		
N позиции по специф.		
Обозначение	ВЗ-ТЕ1	ПЗ-СО

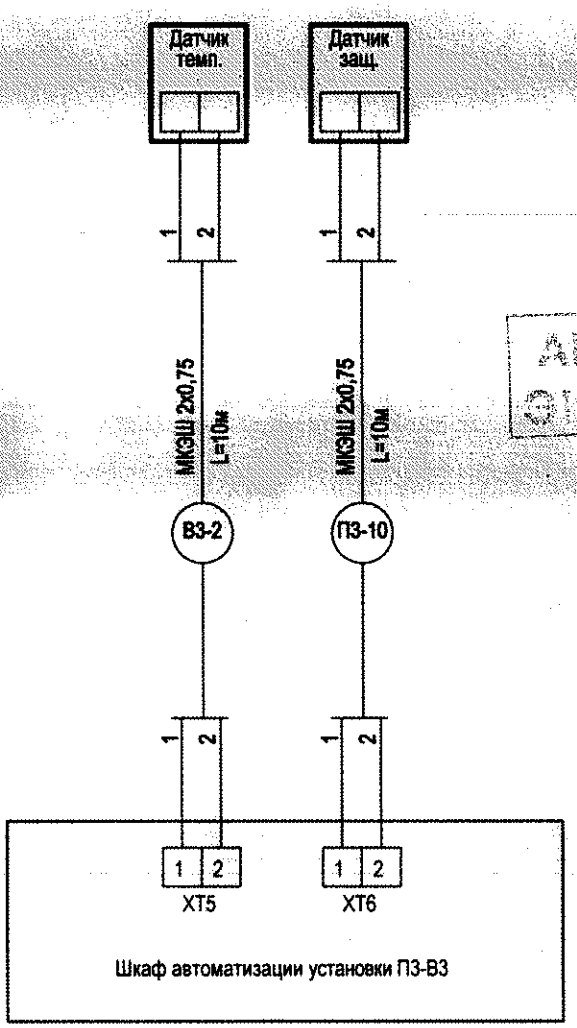

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ООО «КВС-Юг»
В производство работ
Главный инженер Охремчук А.В.
27.02.2015

РАССМОТРЕНО
20. 02. 2015

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1202/001-АОВ	Лист 19.2

Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Формат А4