


| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Назначение | Питание | Контроль | Контроль | Контроль | Контроль | Контроль | Контроль | Контроль/Управление | Контроль/Управление | Контроль/Управление | Контроль/Управление | Контроль/Управление |
| Место установки | Раздел ЭОМ Электропит. шкафа автоматики | Станция ПС по разделу АПС | Датчик темпер. воды на выходе из калорифера | Датчик темпер. приточного воздуха на входе в установку | Датчик темпер. приточного воздуха на входе в помещение | Датчик защиты заморозания | Датчик перепада давления | Привод 3-х ходового клапана | Насос Н1 | Привод жалюзи приточного воздуха | Вентилятор М3 | Вентилятор М4 |
| N установоч. чертежа | | | | | | | | | | | | |
| N позиции по специф. | | | | | | | | | | | | |
| Обозначение | | | П4-ТЕ1 | П4-ТЕ2 | П4-ТЕ3 | П4-ТС1 | П4-PDS1 | П4-M2 | П4-Н1 | П4-M1 | П4-M3 | В3-M3 |

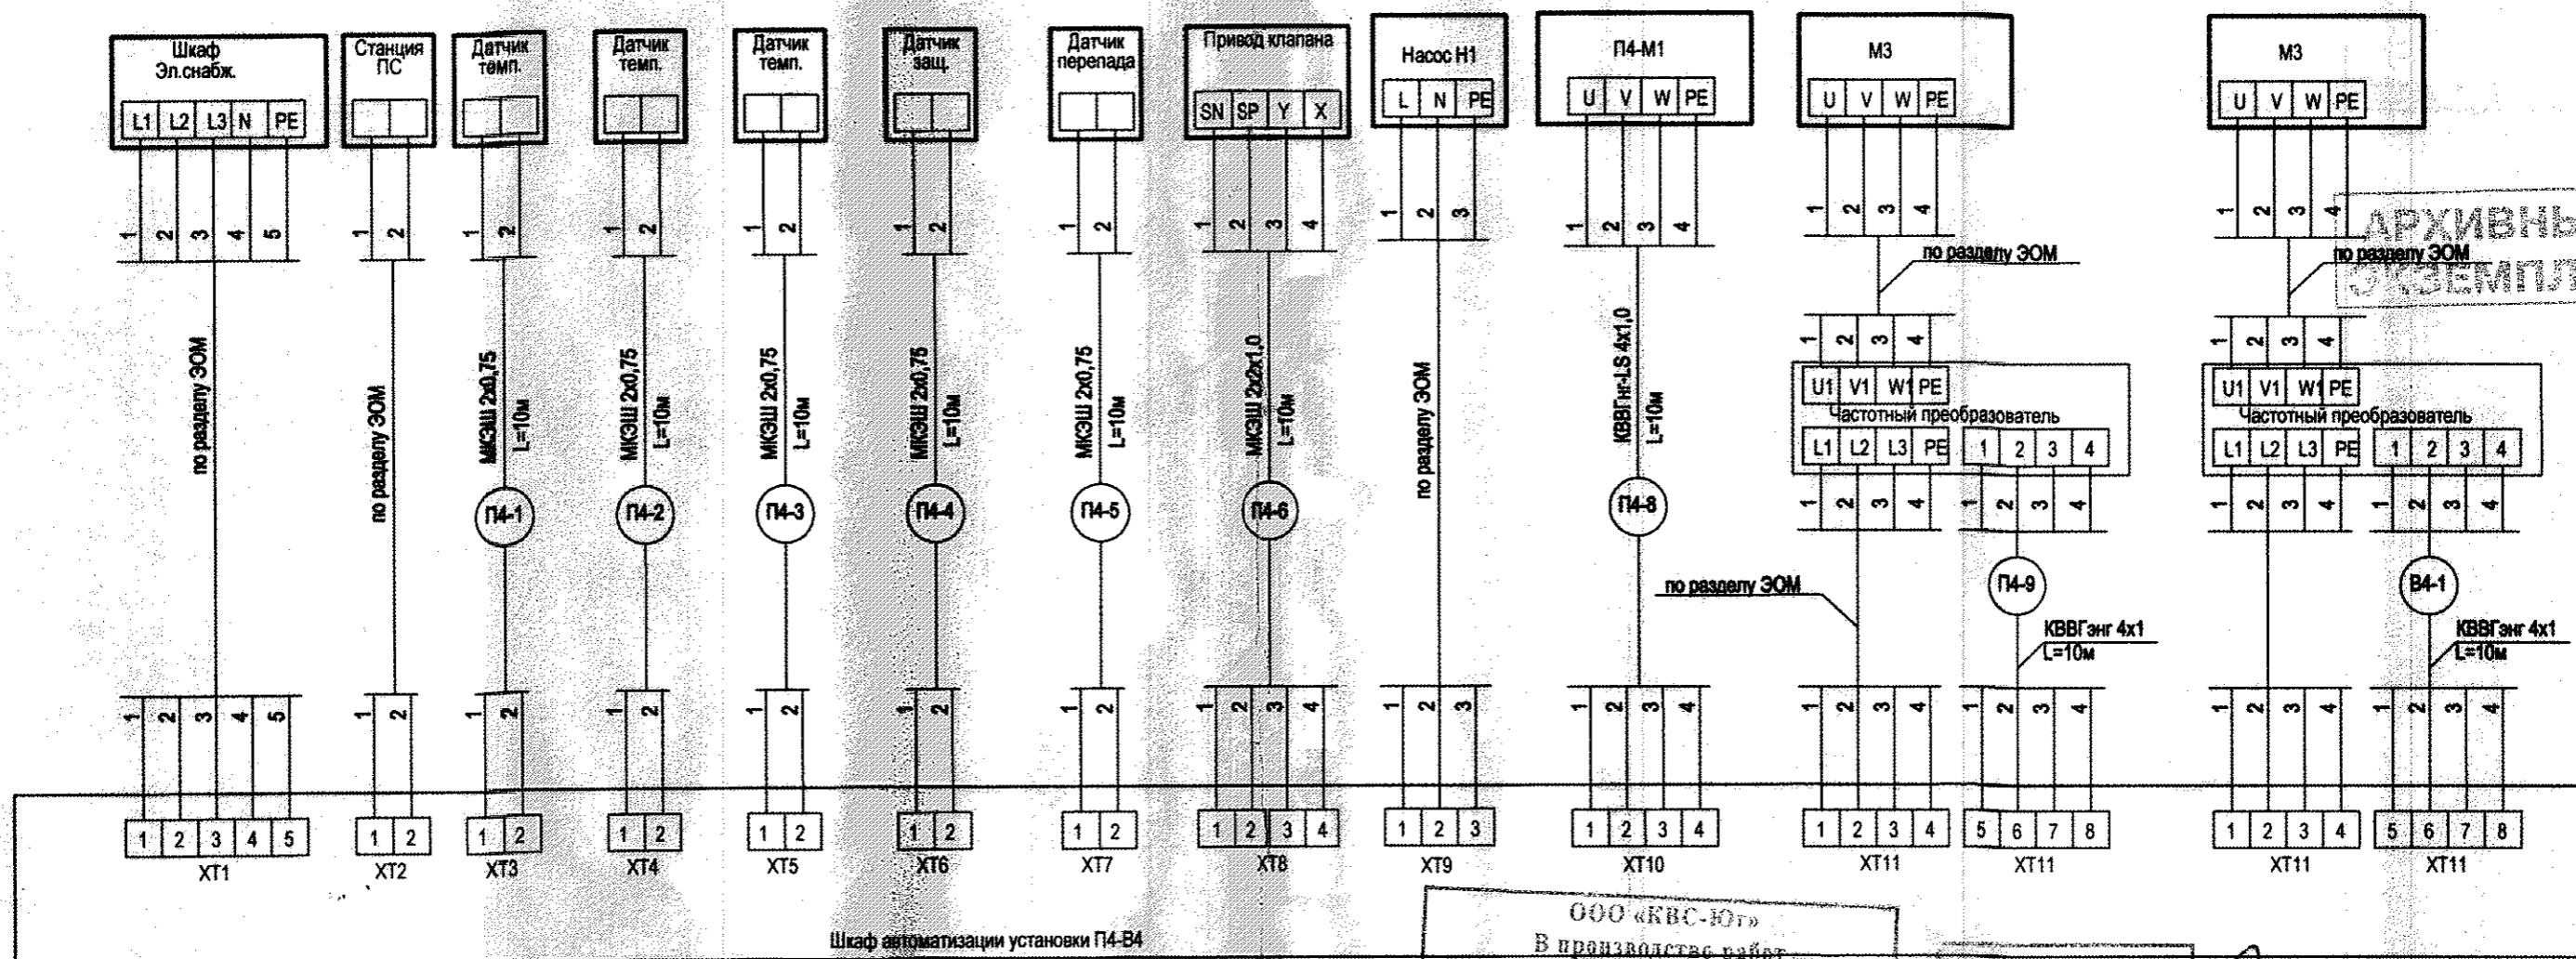

| | |
|----------------|--|
| Изм. по др. | |
| Годится и дата | |
| Взам. инв. | |

ООО «КВС-Юг»
В производстве работ

РАССМОТРЕНО

Главный инженер *[Signature]* 02. 2015

27.02.2015

| | | | | | |
|---|--------|------|--------|--------------------|-------|
| 1202/001-АОВ | | | | | |
| г. Кронштадт, ул. Сургина, д. 14 лит. "А" | | | | | |
| ИЗМ. | КОЛУЧ | ЛИСТ | N ДОК. | ПОДП. | ДАТА |
| Руководит. | Грась | | | <i>[Signature]</i> | 01.14 |
| ГИП | Гвиев | | | <i>[Signature]</i> | 01.14 |
| Разработал | Китица | | | <i>[Signature]</i> | 01.14 |
| Проверил | Ломови | | | <i>[Signature]</i> | 01.14 |
| Н. контроль | Любере | | | <i>[Signature]</i> | 01.14 |
| ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ | | | | СТАДИЯ | ЛИСТ |
| Схема внешних соединений установки П4-В4 | | | | Р | 20.1 |
| | | | | ЛИСТОВ | 2 |

