Назначение	Контроль/ Управление	Контроль/ Управление
Место установки	Температура вытяжного воздуха	Содержание CO в помещении автостоянки
N установоч. чертежа		
N позиции по специф.		
Обозначение	В4-ТЕ1	П4-СО

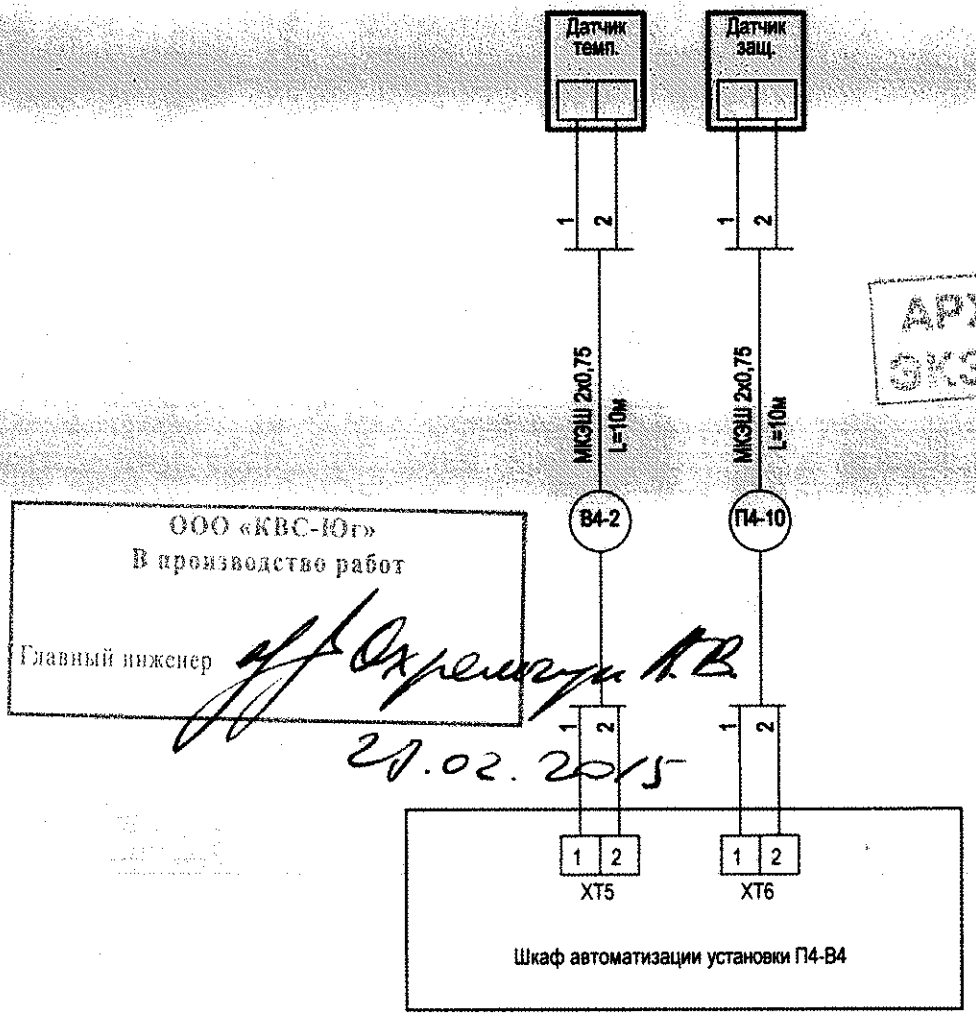

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ООО «КВС-Юг»
В производство работ
Главный инженер
29.02.2015

РАССМОТРЕНО
20. 02. 2015

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1202/001-АОВ	Лист 20.2

Формат А4